


Dossier technique, ANNEXE 3

SCHEMA DE RACCORDEMENT UG2 BIGSUR

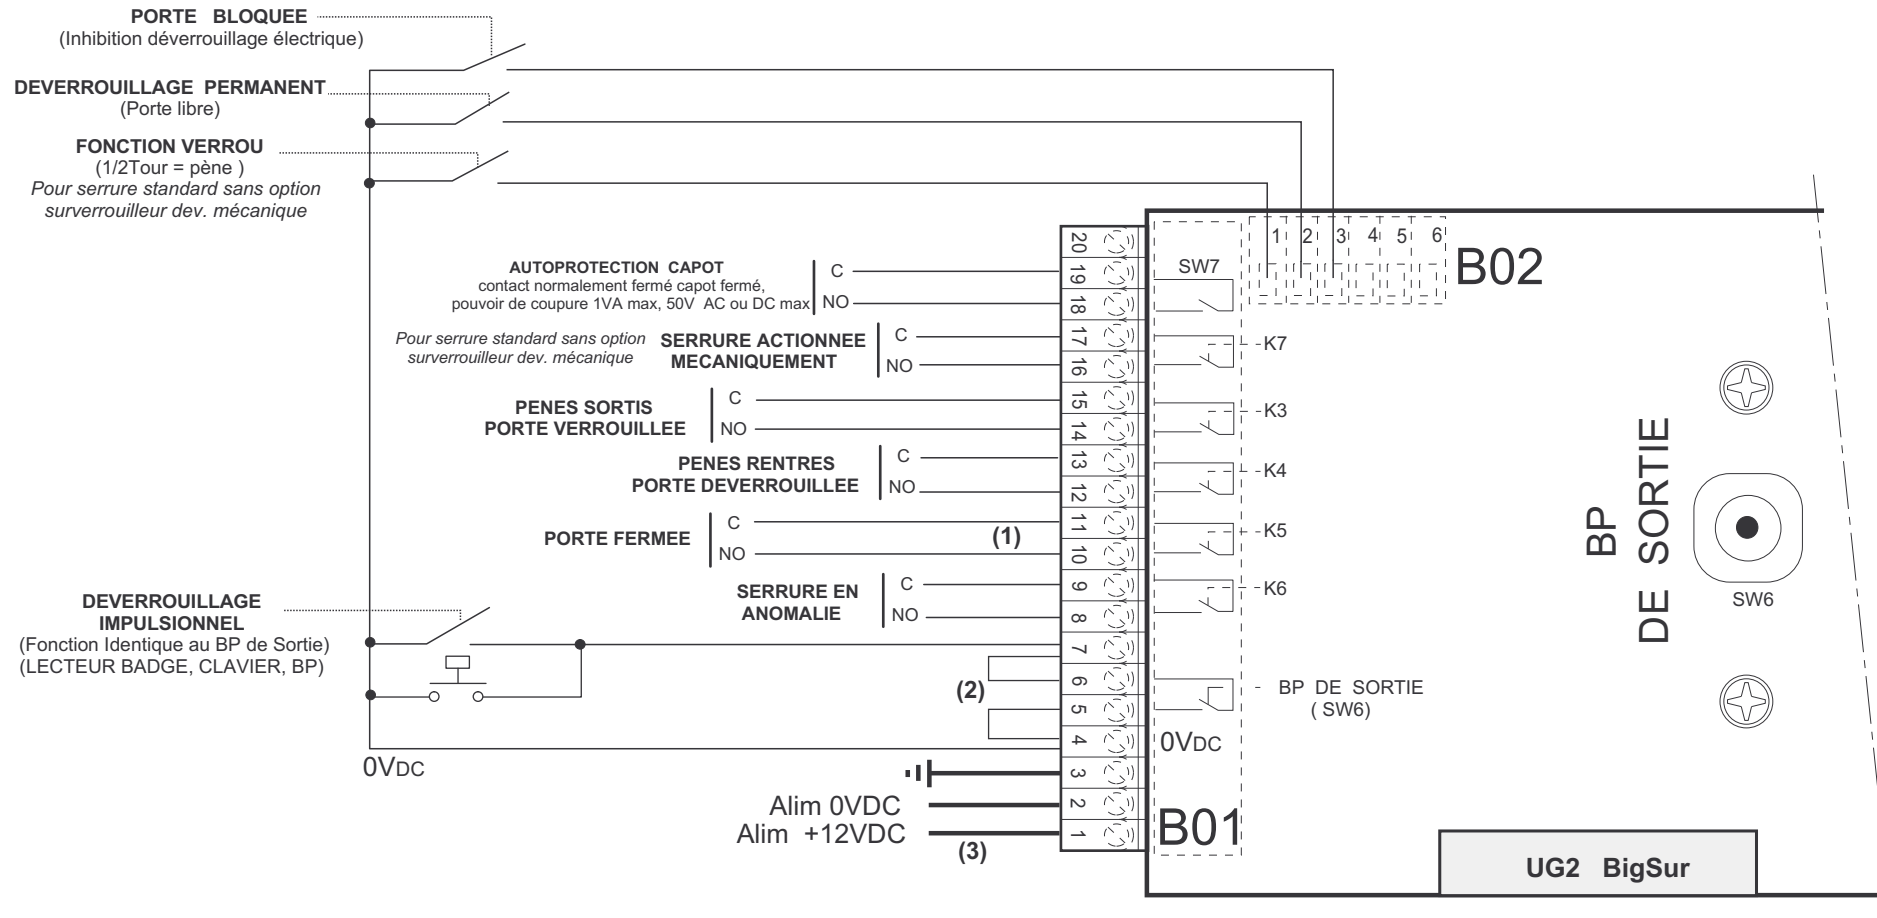

(1) : Caractéristiques des conducteurs:

- Alimentation: <10m S=0.75mm²
- <25m S=1.5mm²
- <40m S=2.5mm²
- <50m S=4mm²

-Autres conducteurs: S=0.22mm² mini

(2) : Ne pas réaliser les deux straps (4-5) et (6-7), pour usage du bouton poussoir situé sur la serrure en bouton d'appel

(3) : Alimentation secourue 12VDC 5A 7Ah
Consommation MAXI = 8A
* Au démarrage moteur (5 ms)
* Moteur bloqué

SERRURE EN ANOMALIE 8 et 9 (B01)	
SERRURE STANDARD	SERRURE OPTION SURVERROUILLEUR DEV. MECANIQUE
Effraction Pb Verrouillage Pb Déverrouillage Absence Alim. 12Vdc	Effraction Pb Verrouillage Pb Déverrouillage Dev. Mécanique Absence Alim. 12Vdc

SERRURE AVEC OPTION SURVERROUILLEUR DEV. MECANIQUE	
MECANISME ET CABLAGE INTERNE DE SURVERROUILLAGE DU DEV. BOUTON MECANIQUE/ CYLINDRE	N x Contacts NF de déverrouillage du surverrouilleur mécanique (ex: dev permanent, alarmes détection incendie)
	<p style="text-align: center;">IMPORTANT</p> <p>Le 16 du bornier B01 est à connecter au 0Vdc si il n'y a pas de commande extérieure de déverrouillage du surverrouilleur mécanique.</p>


Dossier technique, ANNEXE 3 SCHEMA DE RACCORDEMENT UG2 BIGSUR

PROGRAMMATION SWITCH SW9

1	2	6	Temporisation de reverrouillage systématique	VERSION 8407 / 8405 / 8402
OFF	OFF	OFF	5 Secondes	
ON	OFF	OFF	10 Secondes	
OFF	ON	OFF	15 Secondes	
ON	ON	OFF	25 Secondes	
OFF	OFF	ON	2 Minutes	VERSION 8403
ON	OFF	ON	2 Minutes et 20 Secondes	
OFF	ON	ON	2 Minutes et 40 Secondes	
ON	ON	ON	3 Minutes	

3	4	Détection Porte Fermée
OFF	OFF	Magnétique ILS
ON	OFF	Infrarouge IR
OFF	ON	IR <u>ou</u> ILS
ON	ON	IR <u>et</u> ILS

5	Décondamnation mécanique
OFF	Serrure Standard
ON	Serrure avec OPTION Surverrouilleur DEV. mécanique

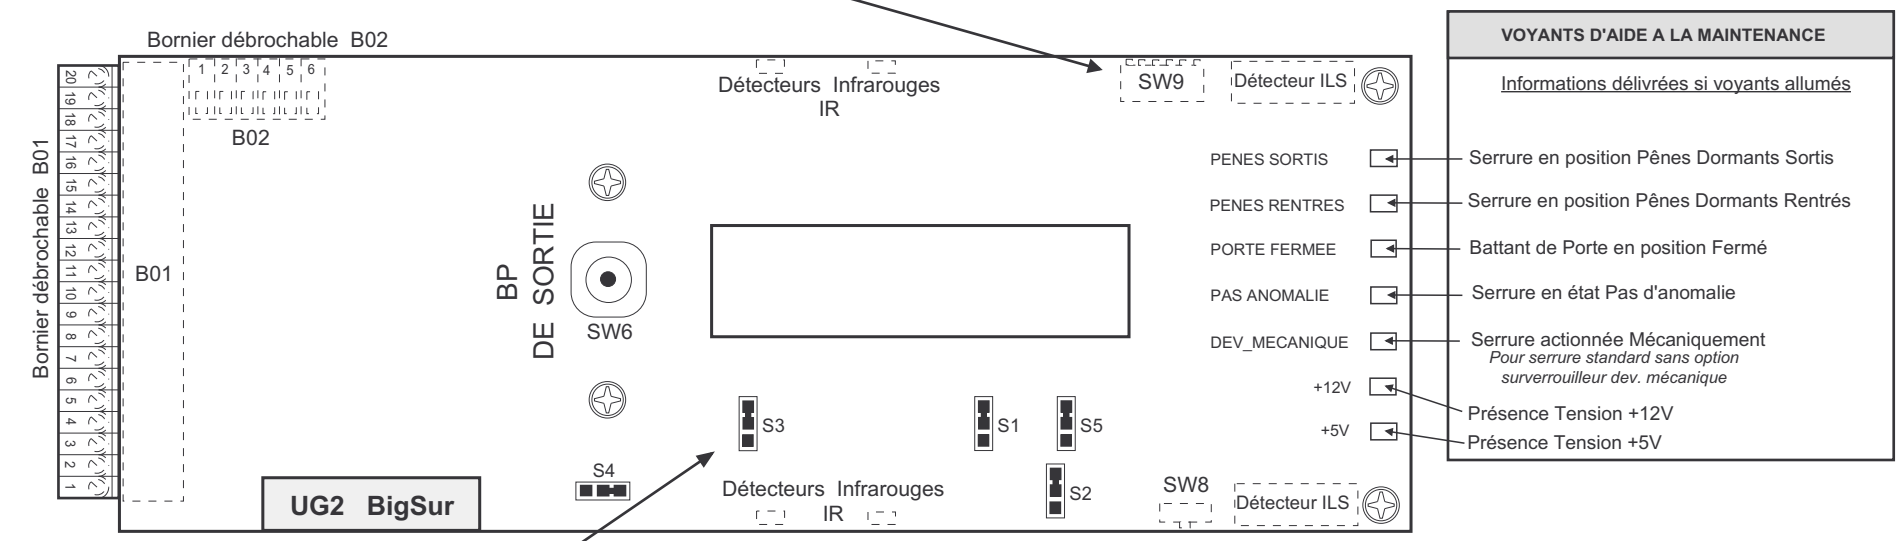

CONFIGURATION DES CONTACTS RELAIS

<p>S1: Pavé configuré pour la sortie relais PÈNES SORTIS (C,NO)</p> <p>S2: Pavé configuré pour la sortie relais PÈNES RENTRES (C,NO)</p> <p>S3: Pavé configuré pour la sortie relais PORTE FERMEE (C,NO)</p>	<p>S4: Pavé configuré pour la sortie relais ANOMALIE (C,NC)</p> <p>S5: Pavé configuré pour la sortie relais DÉVERROUILLAGE MECANIQUE (C,NO) <i>Pour serrure standard sans option surverrouilleur dev. mécanique</i></p>
---	---

Possibilité d'avoir les contacts NC au lieu de NO (et NO au lieu de NC pour l'anomalie) en sectionnant le shunt et en shuntant l'autre pastille.

